

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 169


Naziv kupca:	Česma O.Š. Rumboci
Naručilac ispitivanja:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Česma
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	05.06.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Stanje uzorka:	0,5 l
Datum prijema uzorka:	05.06.2023
Datum početka ispitivanja:	05.06.2023
Datum kraja ispitivanja:	07.06.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor: 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Seada Boškailo

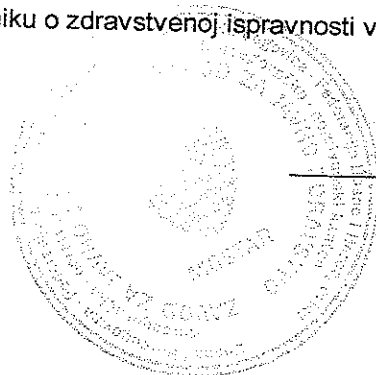

Dr. sc. Maja Ustojić, dr. med.
specijalist - mikrobiolog
26-20-10-43

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 170


Naziv kupca:	Česma O.Š. Ripci
Naručilac ispitivanja:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Česma
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	05.06.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Stanje uzorka:	0,5 l
Datum prijema uzorka:	05.06.2023
Datum početka ispitivanja:	05.06.2023
Datum kraja ispitivanja:	07.06.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor: 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Seada Boškailo

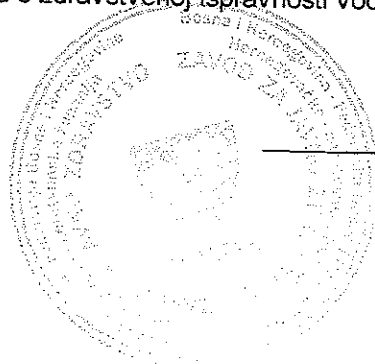

Dr. sc. Seada Boškailo, dr. med.
specijalist - mikrobiolog
2023071042

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 171


Naziv kupca:	Česma Kamenolom Podbor
Naručilac ispitivanja:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Česma
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	05.06.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Stanje uzorka:	0,5 l
Datum prijema uzorka:	05.06.2023
Datum početka ispitivanja:	05.06.2023
Datum kraja ispitivanja:	07.06.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor: 0
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Seada Boškailo

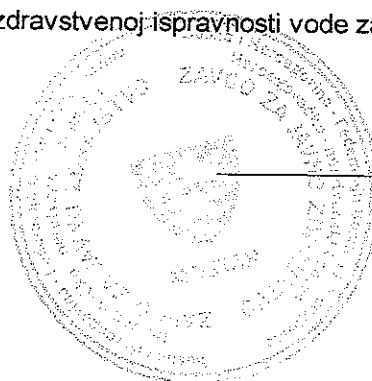

Seada Boškailo, dr.med.
mikrobiolog
2620921043

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU VODE

Odjel: Odjel Mikrobiologije

Protokol: 172


Naziv kupca:	Upravna zgrada Komunalnog
Naručilac ispitivanja:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Vrsta uzorka:	Voda iz vodovoda
Vrsta objekta:	Česma
Broj uzoraka:	1
Datum uzorkovanja:	05.06.2023
Mjesto	Prozor
Vrsta ispitivanja:	Mikrobiološko ispitivanje
Dostavljeno od strane:	JKP "VODOGRAD" d.o.o. Prozor Rama
Stanje uzorka:	0,5 l
Datum prijema uzorka:	05.06.2023
Datum početka ispitivanja:	05.06.2023
Datum kraja ispitivanja:	07.06.2023
Plan/Procedura uzorkovanja:	
Napomena:	
Inspekcijski zapisnik:	Hlor: o
Ispravno:	DA

REZULTATI ISPITIVANJA

Parametar ispitivanja	JM	Rezultat ispitivanja	Referentna vrijednost	Metoda ispitivanja	Ispravno
Escherichia coli na 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA
Enterococcus spp.36C+-2C,44h+-2h	cfu/100	0	0	MF	DA
Ostali koliformi 36C+-2C,21h+-3h	cfu/100ml	0	0	MF	DA

Zaključak: Ispitivani uzorak ODGOVARA prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće ("Službeni glasnik BiH" br.40/10)

Analizu uradio: Seada Boškailo

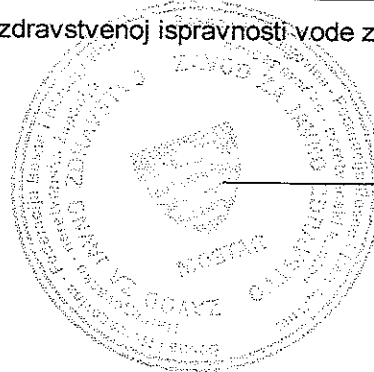

Dr. med.
Mikrobiolog
24.06.2023